

Колекторні балки із вбудованими вентильними клапанами

KBVo2 – KBVo8



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Колекторні балки із вбудованими вентиляними клапанами призначені для розподілу потоку робочого середовища систем водяного опалення споживачам. При цьому під споживачем розуміється окремий нагрівальний прилад або група приладів, контур або петля теплої підлоги, окремі частини або гілки системи.

Колектори можуть використовуватися на трубопроводах систем холодного (у тому числі питного) та гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів елементів колекторних систем.

Колектори з регулюючими вентилями дозволяють збалансувати витрати споживачам.

До колекторів можуть приєднуватися сталеві, полімерні, металополімерні та мідні трубопроводи.

2. Асортимент і зовнішній вигляд

Кількість виходів / Розмір балки	1"
2 виходи	KBVo2
3 виходи	KBVo3
4 виходи	KBVo4
5 виходів	KBVo5
6 виходів	KBVo6
7 виходів	KBVo7
8 виходів	KBVo8

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	KBV
Номінальний робочий тиск	10 бар
Максимальна робоча температура	110 °C


Коефіцієнт пропускної здатності запірного клапана, Kvs	2, 5 м³/год
Напрацювання на відмову	5 000 циклів
Приєднувальне різьблення на колекторі	3/4"
Приєднувальні розміри євроконусу	3/4"
Приєднувальні розміри колекторних балок	1"

4. МАТЕРІАЛИ І РОЗМІРИ



ГАБАРИТНІ

Артикул	G	G1	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
KBVo2	1"	3/4"	102	86	31	50	18	26
KBVo3	1"	3/4"	152	86	31	50	18	26
KBVo4	1"	3/4"	202	86	31	50	18	26
KBVo5	1"	3/4"	252	86	31	50	18	26
KBVo6	1"	3/4"	302	86	31	50	18	26
KBVo7	1"	3/4"	352	86	31	50	18	26
KBVo8	1"	3/4"	402	86	31	50	18	26

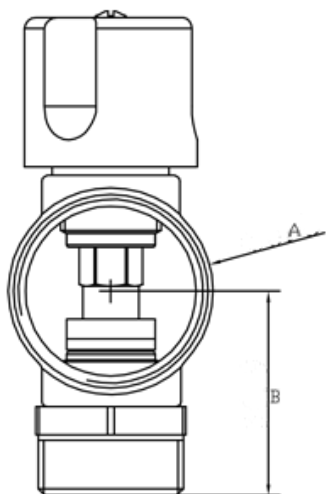

Артикул	A, мм	B, мм
KBVo2	36,8	36,9
KBVo3	36,8	36,9
KBVo4	36,8	36,9
KBVo5	36,8	36,9
KBVo6	36,8	36,9
KBVo7	36,8	36,9
KBVo8	36,8	36,9

Найменування елементів	Матеріали
Корпус	Латунь CW617N
Черв'яковий шток	Латунь CW617N
Повзун	Латунь CW617N
Сальникове кільце	Еластомер EPDM
Ручка	ABS- пластик

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Складання колекторів та приєднання трубопроводів слід проводити з використання герметизуючих матеріалів (ФУМ, льон тощо).

Колектори можуть монтуватись у будь-якому монтажному положенні.

У системах опалення колектори з вентиляними кранами рекомендується встановлювати на зворотних трубопроводах.

При установці колекторних зборок у колекторні шафи слід керуватися вказівками щодо монтажу колекторних шаф.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вироби повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Не допускається заморожування робочого середовища всередині колектора.

Технічне обслуговування колекторних блоків рекомендується проводити один раз на 6 місяців із кваліфікованим монтажником.

Після проведення гідравлічного випробування колекторного складання обтискні гайки з'єднувачів слід підтягнути.

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Dy	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

